


JERARQUÍA DE CABLES


En cualquiera de los artículos anteriores se presenta la factibilidad de sustituciones de uno y otro cable. Lo anterior está presentando a manera de diagrama lógico en la siguiente tabla, encontrándose por consiguiente una interrelación entre los cables que se pueden aplicar a cada sistema, de forma tal que podremos encontrar un cable de comunicaciones CM en lugar de un CL2 o CL3.

Esta interrelación es únicamente a nivel cable, no se pretende mezclar sistemas o tipos de circuito.

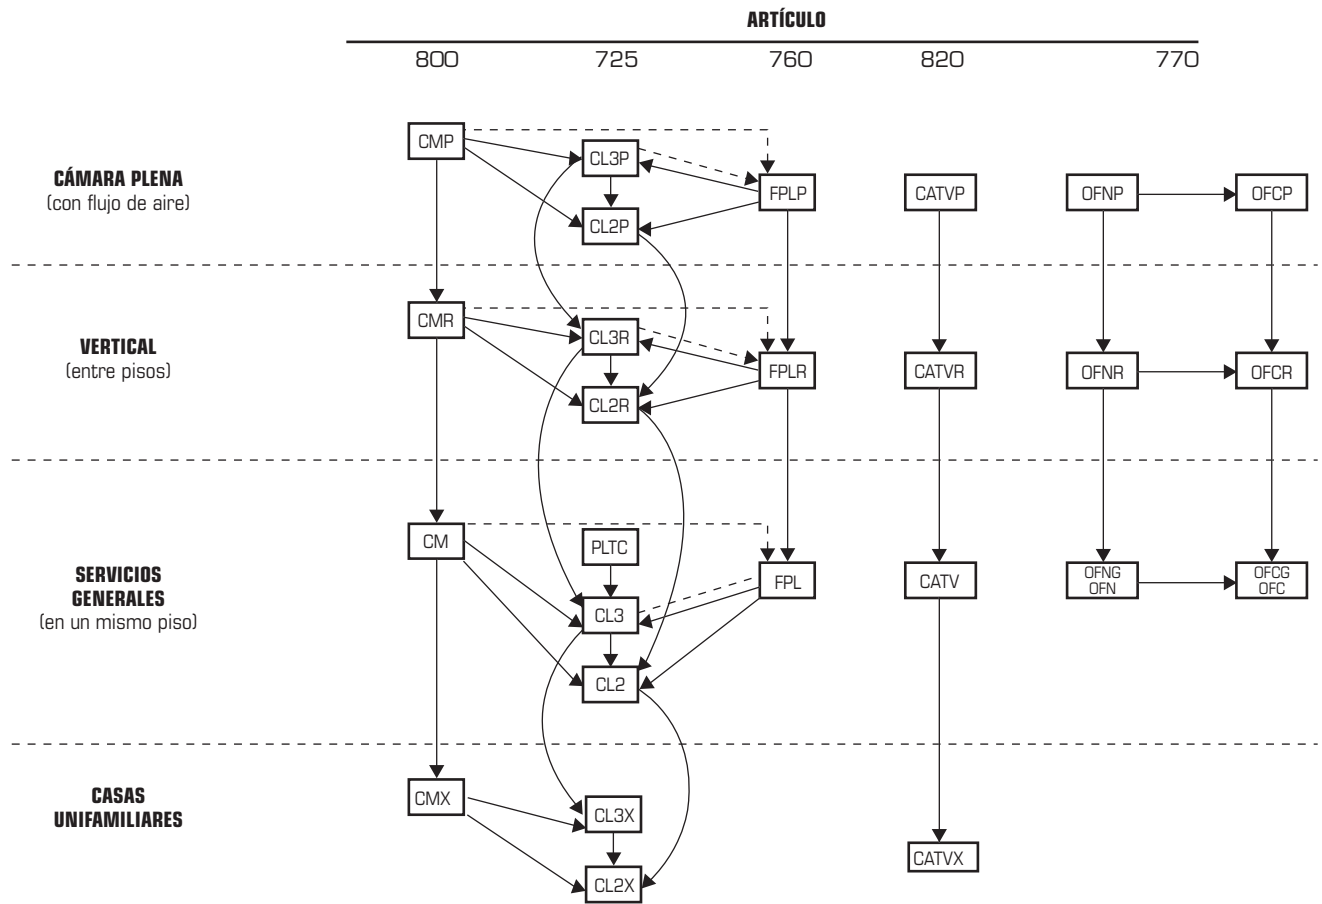


NOMENCLATURA:

- Tipo CM:** cable y conductores de comunicación.
- Tipo CL2 y CL3:** cables clase 2 y 3 para control remoto, señalización y potencia limitada.
- Tipo FPL:** cables de señalización de potencia limitada para protección contra fuego.



El cable «A» está permitido para utilizarse en lugar del cable «B».



El cable «A» está permitido para utilizarse en lugar del cable «B» con restricciones.